

- (AW) - moduł awaryjny
- X - wypust dla oświetlenia sufitowy
- X - wypust dla oświetlenia ścienny
- F - gniazdo 230V
- 5F - wypust 230V
- 5F - gniazdo 400V
- - instalacja odgromowa

Zaopiniowano pod względem zgodności
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz wymaganiami ergonomii:

- 1) bez zastrzeżeń
- 2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii

L.p. opinii 177/40

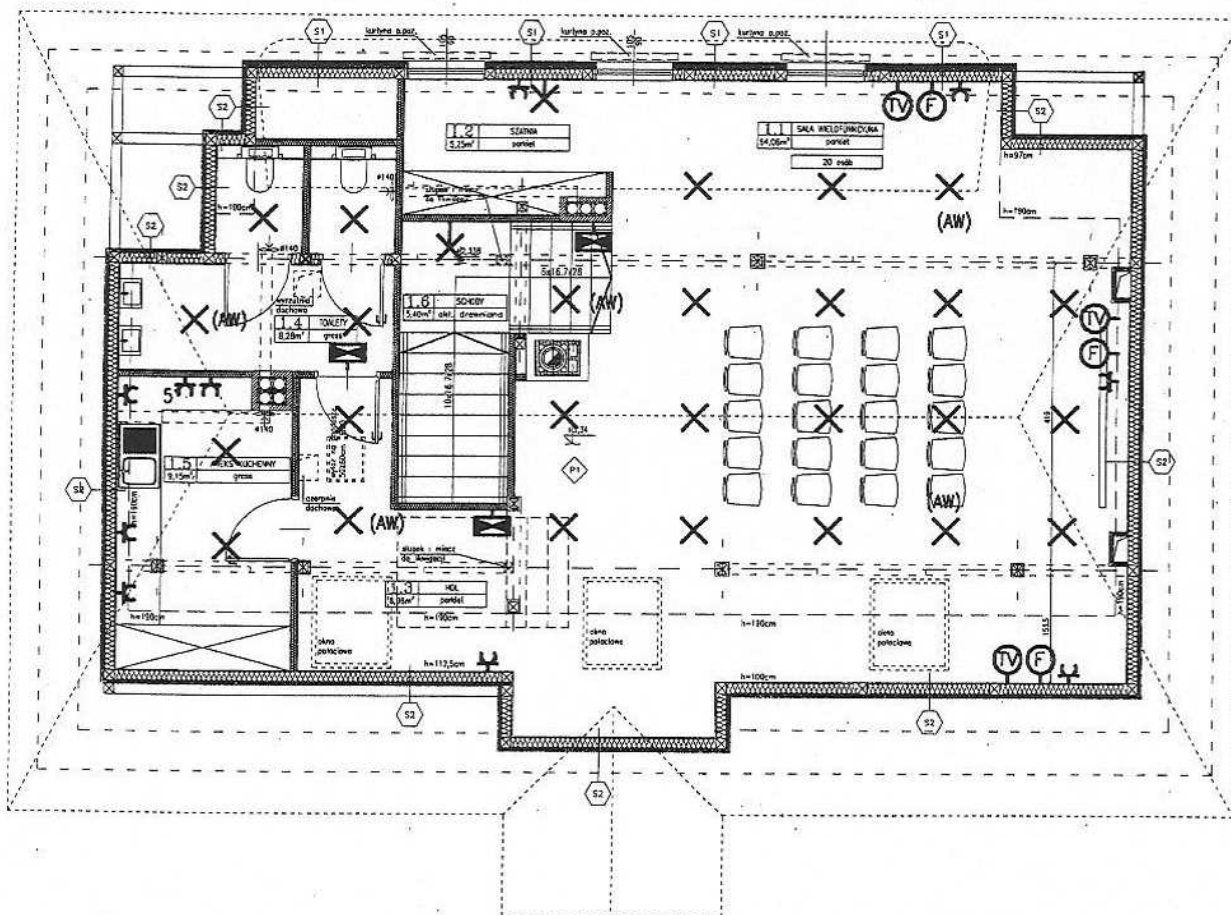
Data 17.06.2010

mgr inż. Kazimierz Krakowski
rzeczoznawca ds. BHP
upr. GIP nr 216/98 w.jr. 1.1-1.2
31-422 Kraków, ul. Powstańców 265/149
tel. 71 205 09




podpis

U=3x400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE (TN-C-S)

| | | |
|--|--------------------|---|
| Projektant: inż. Adam Biela - nr upr. 220/78 | Podpis: | Obiekt: CENTRUM KULTURY I PROMOCJI Czarny Dunajec dz. nr 3469 (ul. Kolejowa 14) |
| Opracował: Tomasz Biela | Podpis: | Stadium: Projekt budowlany - zam. |
| Sprawdzający: mgr inż. Jakub Kuźmiński nr upr. MAP/0176/POOE/08 | Podpis: | Rysunek: Rzut parteru |
| | | Skala: 1:100 |
| | | Nr rys.: 2 |



U=3x400/230V
SZYBKE WYŁĄCZENIE (TN-C-S)

| | | |
|--|--|---|
| Projektant: inż. Adam Biela - nr upr. 220/78 | Podpis:  | Obiekt: CENTRUM KULTURY I PROMOCJI Czarny Dunajec dz. nr 3469 (ul. Kolejowa 14) |
| Opracował: Tomasz Biela | Podpis:  | Stadium: Projekt budowlany - zam. |
| Sprawdzający: mgr inż. Jakub Kuźmiński nr upr. MAP/0176/POOE/08 | Podpis:  | Rysunek: Rzut poddasza |
| | | Skala: 1:100 |
| | | Nr rys.: 3 |

